


Pomieszczenia wydzielone pożarowo  
Trafo i rozdzielnie elektryczne

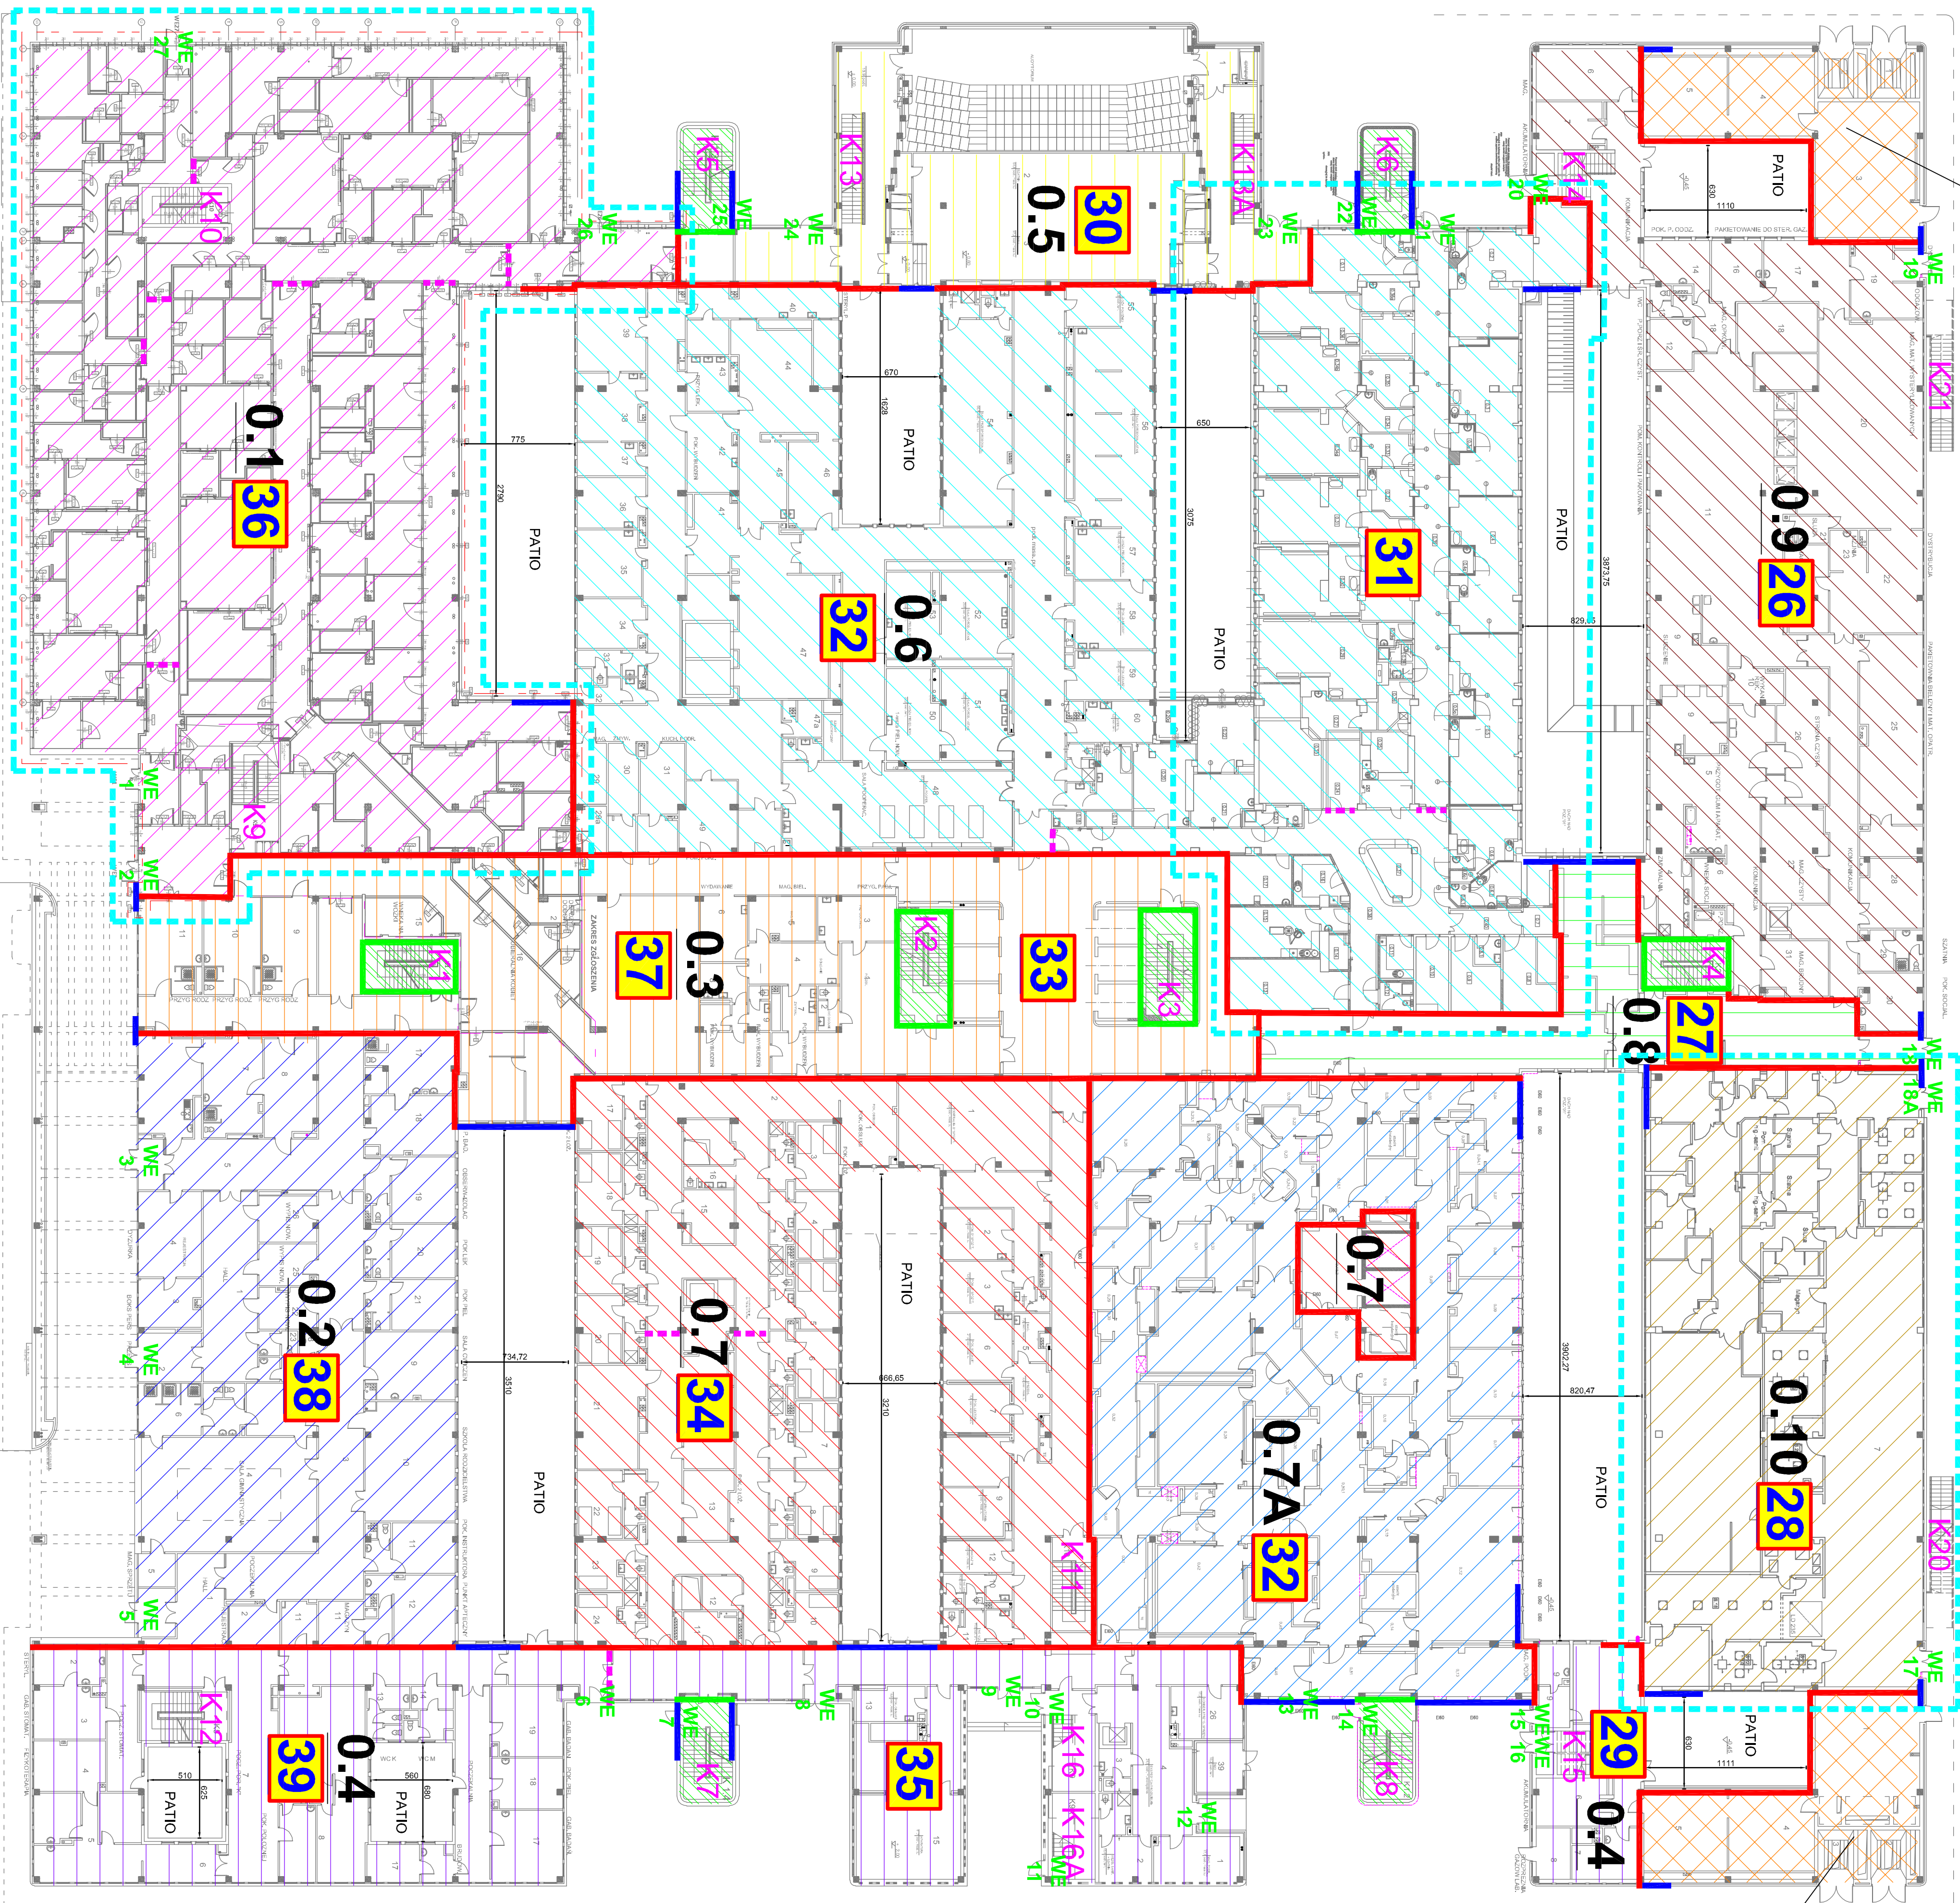

~~Pomieszczenia wydzielone pożarowo~~  
Trafo i rozdzielnie elektryczne

Instytut Centrum Zdrowia  
Matki Polki  
BUDYNEK "A"  
PARTER

0.1 Sposób oznakowania strefy pożarowej (podłom : nr strefy)	
NR STREFY POŻAROWEJ	Powierzchnia strefy pożarowej na danej kondygnacji [m <sup>2</sup> ]
0.1	182,1, 47
0.2	919,59
0.3	1075,93
0.4	1095,16
0.5	392,31
0.6	2226,82
0.7	1213,51
0.7A	1235,20
0.8	542,81
0.9	1115,24
0.10	735,14

- [illegible]

[illegible]

## LEGENDA

## Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej

**1** Strefa względnego bezpieczeństwa

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego  
REI 120, drzwi i inne zamknięcia  
przeciwpożarowe EI 60 wewnętrzne,  
EI 60 zewnętrzne

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego  
REI 60, drzwi i inne zamknięcia

Pas elewacyjny w klasie REI 60 z otworami EI 30, EW60 lub EI 60

Przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi S

**0.1**  
**Numer strefy pożarowej**  
**(poziom ; nr strefy)**

**K1 - K8**  
Klatka schodowa wydzielona  
pożarowo i oddymiana

**WE 1**  
Wyjście ewakuacyjnym  
zewnątrz Budynku A

**ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ**

Garda® Biuro Doradztwa i Ochrony Pracy (współzawodnicy)  
97 - 300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7  
email: czatowski@gardawspolka.eu

 **GARDA**

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
-----------------------------------

Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.

mgr Inż. Paweł Ciszewski	DATA:	PODPIS:
--------------------------	-------	---------